




QZCDC/QBG38-03

24 20 00 10 4093  
样品受理编号: SY20250145

全州县疾病预防控制中心

# 检 验 / 检 测 报 告

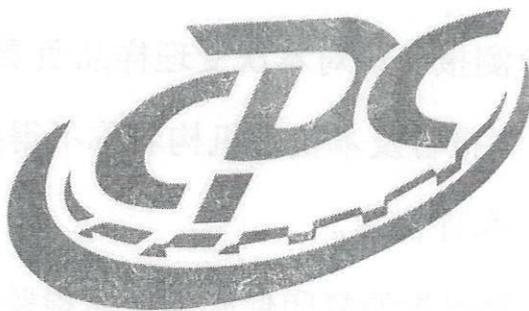

样品名称: 出厂水  
受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
委托单位:  
报告日期: 2025-05-30



## 检验检测机构说明

- 一、受（送）检单位对本检验检测结果如有异议，可在收到检验检测报告之日起十个工作日内以书面形式提出申诉，逾期不予受理。现场检验检测项目、样品保质期短及微生物项目不做复检。
- 二、本检验检测报告涂改、增删或未加盖本中心红色“全州县疾病预防控制中心检验检测报告专用章”无效。
- 三、本检验检测报告仅对本次受理样品负责。
- 四、本检验检测报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本检验检测报告的复印件必须经本检验检测机构核对原件并盖章后才有效。

检验机构地址：广西壮族自治区全州县全州镇桂黄路氮肥厂路口

邮政编码：541500

传 真：0773-4815653

质量投诉电话：0773-4815653



全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250145

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水  
样品状态及包装: 、  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心  
检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城西水厂  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
pH值	6.5-8.5	7.02	色度	≤15	5
臭和味	无异臭、异味	无	肉眼可见物	无	无
总硬度(mg/L)	≤450	86	氨(以N计)(mg/L)	≤0.5	<0.02
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	6.57	氯化物(mg/L)	≤250	7.41
高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	0.40	硫酸盐(mg/L)	≤250	10.54
铁(mg/L)	≤0.3	<0.3	锰(mg/L)	≤0.1	<0.1
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.14	砷(mg/L)	≤0.01	0.001
铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025	浑浊度(NTU)	≤1	0.1
锌(mg/L)	≤1.0	0.16	铜(mg/L)	≤1.0	<0.2

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

*Handwritten signature*

复核者:

*Handwritten signature*

法定代表人(或授权签字人):

*Handwritten signature*

检验检测单位:

(盖章)

报告日期: 2025 年 05 月 30 日





全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



样品受理编号: SY20250145

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水  
样品状态及包装: 、  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心  
检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城西水厂  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	110
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	0.17
铝(mg/L)	≤0.2	<0.008	二氧化氯(mg/L)	0.1-0.8	0.28

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:


(盖章)

报告日期: 2025 年 05 月 30 日





全州县疾病预防控制中心  
检 验/检 测 报 告



样品受理编号: SY20250145

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水  
样品状态及包装: 、  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城西水厂  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出	总大肠菌群(MPN/100ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	不得检出	未检出			

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:

(盖章)

报告日期: 2025 年 05 月 30 日





全州县疾病预防控制中心  
卫生学评价报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250145

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品包装及状态: 、

采样地点: 城西水厂

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检验类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检验日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

评价依据

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

卫生评价:

以上所检项目的检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

评价者:

刘萍

复核者:

石勇

法定代表人(或授权签字人):

肖艳凤

检验检测单位:

(盖章)

报告日期: 2025 年 05 月 30 日








QZCDC/QBG38-03

24 20 00 10 4093  
样品受理编号: SY20250146

全州县疾病预防控制中心

# 检 验 / 检 测 报 告

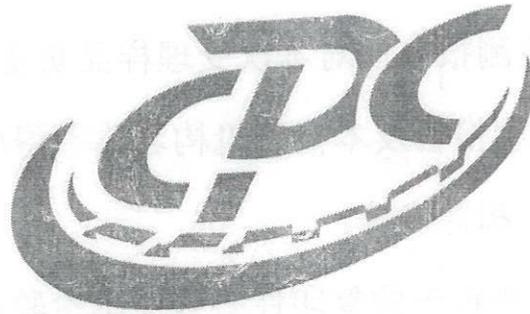

样品名称:

末梢水

受检单位:

广西水利电业集团全州县供水有限公司

委托单位:

检验检测专用章

报告日期:

2025-05-30

# 检验检测机构说明

- 一、受（送）检单位对本检验检测结果如有异议，可在收到检验检测报告之日起十个工作日内以书面形式提出申诉，逾期不予受理。现场检验检测项目、样品保质期短及微生物项目不做复检。
- 二、本检验检测报告涂改、增删或未加盖本中心红色“全州县疾病预防控制中心检验检测报告专用章”无效。
- 三、本检验检测报告仅对本次受理样品负责。
- 四、本检验检测报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本检验检测报告的复印件必须经本检验检测机构核对原件并盖章后才有效。

检验机构地址：广西壮族自治区全州县全州镇桂黄路氮肥厂路口

邮政编码：541500

传真：0773-4815653

质量投诉电话：0773-4815653



# 检 验 / 检 测 报 告

样品受理编号：SY20250146

QZCDC/QBG38-03

样品名称：末梢水

受检单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品状态及包装：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点：火车站石油公司

生产日期/批号：

生产单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格：--

样品数量：3500ml

检测类别：日常监测

代表数量：--

采样日期：2025-05-06

收样日期：2025-05-06

采样单位：全州县疾病预防控制中心

检测日期：2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据：GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

## 检测项目及结果：

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
pH值	6.5-8.5	7.04	色度	≤15	5
臭和味	无异臭、异味	无	肉眼可见物	无	无
总硬度(mg/L)	≤450	89	氨(以N计)(mg/L)	≤0.5	0.02
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	6.92	氯化物(mg/L)	≤250	8.59
高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	0.34	硫酸盐(mg/L)	≤250	10.74
铁(mg/L)	≤0.3	<0.3	锰(mg/L)	≤0.1	<0.1
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.14	砷(mg/L)	≤0.01	0.001
铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025	浊度度(NTU)	≤1	0.1

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者：

*Handwritten signature*

复核者：

*Handwritten signature*

法定代表人(或授权签字人)：

*Handwritten signature*

检验检测单位：

(盖章)



报告日期：2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250146

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点: 火车站石油公司

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	铜(mg/L)	≤1.0	<0.2
镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	113
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	0.23
铝(mg/L)	≤0.2	<0.008	二氧化氯(mg/L)	0.02-0.8	0.17

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

Handwritten signature

复核者:

Handwritten signature

法定代表人(或授权签字人): Handwritten signature

检验检测单位:

(盖章)

报告日期: 2025年05月30日





全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



24 20 00 10 4093

样品受理编号：SY20250146

QZCDC/QBG38-03

样品名称：末梢水  
样品状态及包装：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

受检单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点：火车站石油公司

生产日期/批号：

生产单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格：—

样品数量：3500ml

检测类别：日常监测

代表数量：—

采样日期：2025-05-06

收样日期：2025-05-06

采样单位：全州县疾病预防控制中心

检测日期：2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据：GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果：

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出	总大肠菌群(MPN/100ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	不得检出	未检出			

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者：

复核者：

法定代表人(或授权签字人)：

检验检测单位：

(盖章)

报告日期：2025 年 05 月 30 日





全州县疾病预防控制中心  
卫生学评价报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号：SY20250146

QZCDC/QBG38-03

样品名称：末梢水

受检单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品包装及状态：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点：火车站石油公司

生产日期/批号：

生产单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格：—

样品数量：3500ml

检验类别：日常监测

代表数量：—

采样日期：2025-05-06

收样日期：2025-05-06

采样单位：全州县疾病预防控制中心

检验日期：2025-05-06 至 2025-05-30

## 评价依据

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

## 卫生评价：

以上所检项目的检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

（以下空白）

（本检测结果仅对此次受理样品负责）

评价者：

刘洋

复核者：

居勇峰

法定代表人（或授权签字人）：

刘洋

检验检测单位：

（盖章）

报告日期：2025 年 05 月 30 日








QZCDC/QBG38-03

24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250147

全州县疾病预防控制中心

# 检 验 / 检 测 报 告

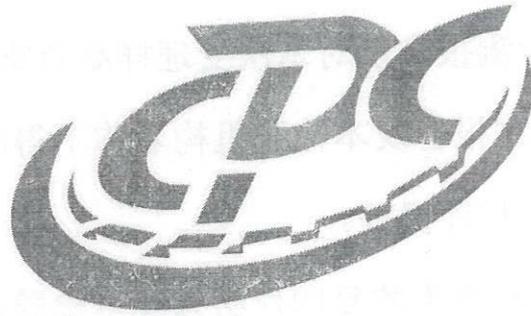

样品名称: 末梢水

---

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

---

委托单位:

---

报告日期: 2025-05-30

---



# 检验检测机构说明

- 一、受（送）检单位对本检验检测结果如有异议，可在收到检验检测报告之日起十个工作日内以书面形式提出申诉，逾期不予受理。现场检验检测项目、样品保质期短及微生物项目不做复检。
- 二、本检验检测报告涂改、增删或未加盖本中心红色“全州县疾病预防控制中心检验检测报告专用章”无效。
- 三、本检验检测报告仅对本次受理样品负责。
- 四、本检验检测报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本检验检测报告的复印件必须经本检验检测机构核对原件并盖章后才有效。

检验机构地址：广西壮族自治区全州县全州镇桂黄路氮肥厂路口

邮政编码：541500

传 真：0773-4815653

质量投诉电话：0773-4815653



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250147

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点: 城西工业园

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
pH值	6.5-8.5	7.14	色度	≤15	5
臭和味	无异臭、异味	无	肉眼可见物	无	无
总硬度(mg/L)	≤450	95	氨(以N计)(mg/L)	≤0.5	0.02
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	6.94	氯化物(mg/L)	≤250	9.04
高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	0.43	硫酸盐(mg/L)	≤250	10.67
铁(mg/L)	≤0.3	<0.3	锰(mg/L)	≤0.1	<0.1
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.14	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025	浑浊度(NTU)	≤1	0.1

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:

(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250147

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水  
样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心  
检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城西工业园  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	铜(mg/L)	≤1.0	<0.2
镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	118
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	0.22
铝(mg/L)	≤0.2	<0.008	二氧化氯(mg/L)	0.02-0.8	0.14

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



样品受理编号: SY20250147

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水  
样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城西工业园

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出	总大肠菌群(MPN/100ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	不得检出	未检出			

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:

(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
卫生学评价报告



样品受理编号: SY20250147

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品包装及状态: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点: 城西工业园

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检验类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检验日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

### 评价依据

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

### 卫生评价:

以上所检项目的检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

评价者:

刘萍

复核者:

陈秀娟

法定代表人(或授权签字人): 刘萍

检验检测单位:

(盖章)

报告日期: 2025年05月30日







QZCDC/QBG38-03

24 20 00 10 4093  
样品受理编号: SY20250148

全州县疾病预防控制中心

# 检 验 / 检 测 报 告



样品名称: 末梢水

---

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

---

委托单位:

---

报告日期: 2025-05-30

---



## 检验检测机构说明

- 一、受（送）检单位对本检验检测结果如有异议，可在收到检验检测报告之日起十个工作日内以书面形式提出申诉，逾期不予受理。现场检验检测项目、样品保质期短及微生物项目不做复检。
- 二、本检验检测报告涂改、增删或未加盖本中心红色“全州县疾病预防控制中心检验检测报告专用章”无效。
- 三、本检验检测报告仅对本次受理样品负责。
- 四、本检验检测报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本检验检测报告的复印件必须经本检验检测机构核对原件并盖章后才有效。

检验机构地址：广西壮族自治区全州县全州镇桂黄路氮肥厂路口

邮政编码：541500

传 真：0773-4815653

质量投诉电话：0773-4815653

全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



样品受理编号: SY20250148

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水  
样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心  
检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 新区全州高中  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
pH值	6.5-8.5	7.13	色度	≤15	5
臭和味	无异臭、异味	无	肉眼可见物	无	无
总硬度(mg/L)	≤450	91	氨(以N计)(mg/L)	≤0.5	0.02
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	7.21	氯化物(mg/L)	≤250	7.93
高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	0.39	硫酸盐(mg/L)	≤250	11.80
铁(mg/L)	≤0.3	<0.3	锰(mg/L)	≤0.1	<0.1
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.13	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025	浑浊度(NTU)	≤1	0.1

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:

(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250148

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水  
样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 新区全州高中

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	铜(mg/L)	≤1.0	<0.2
镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
氰化物(mg/L)	≤0.05	0.002	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	114
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	0.23
铝(mg/L)	≤0.2	0.009	二氧化氯(mg/L)	0.02-0.8	0.20

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:


(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250148

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点: 新区全州高中

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
菌落总数(CFU/ml)	≤100	3	总大肠菌群(MPN/100ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	不得检出	未检出			

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

*Handwritten signature*

复核者:

*Handwritten signature*

法定代表人(或授权签字人): *Handwritten signature*

检验检测单位:

(盖章)

检验检测专用章

报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
卫生学评价报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号：SY20250148

QZCDC/QBG38-03

样品名称：末梢水

受检单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品包装及状态：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点：新区全州高中

生产日期/批号：

生产单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格：—

样品数量：3500ml

检验类别：日常监测

代表数量：—

采样日期：2025-05-06

收样日期：2025-05-06

采样单位：全州县疾病预防控制中心

检验日期：2025-05-06 至 2025-05-30

## 评价依据

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

## 卫生评价：

以上所检项目的检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

（以下空白）

（本检测结果仅对此次受理样品负责）

评价者：刘萍

复核者：任君峰

法定代表人（或授权签字人）：肖松

检验检测单位：

（盖章）

报告日期：2025 年 05 月 30 日







QZCDC/QBG38-03

样品受理编号: <sup>24 20 00 10 4093</sup>SY20250149

全州县疾病预防控制中心

# 检 验 / 检 测 报 告



样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

委托单位:

报告日期: 2025-05-30



# 检验检测机构说明

- 一、受（送）检单位对本检验检测结果如有异议，可在收到检验检测报告之日起十个工作日内以书面形式提出申诉，逾期不予受理。现场检验检测项目、样品保质期短及微生物项目不做复检。
- 二、本检验检测报告涂改、增删或未加盖本中心红色“全州县疾病预防控制中心检验检测报告专用章”无效。
- 三、本检验检测报告仅对本次受理样品负责。
- 四、本检验检测报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本检验检测报告的复印件必须经本检验检测机构核对原件并盖章后才有效。

检验机构地址：广西壮族自治区全州县全州镇桂黄路氮肥厂路口

邮政编码：541500

传 真：0773-4815653

质量投诉电话：0773-4815653



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250149

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点: 城南新华书店

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
pH值	6.5-8.5	7.20	色度	≤15	5
臭和味	无异臭、异味	无	肉眼可见物	无	无
总硬度(mg/L)	≤450	90	氨(以N计)(mg/L)	≤0.5	0.02
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	7.00	氯化物(mg/L)	≤250	7.79
高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	0.46	硫酸盐(mg/L)	≤250	11.83
铁(mg/L)	≤0.3	<0.3	锰(mg/L)	≤0.1	<0.1
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.13	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025	浑浊度(NTU)	≤1	0.1

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



样品受理编号：SY20250149

QZCDC/QBG38-03

样品名称：末梢水  
样品状态及包装：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体  
生产日期/批号：  
样品规格：—  
检测类别：日常监测  
采样日期：2025-05-06  
采样单位：全州县疾病预防控制中心  
检测依据：GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点：城南新华书店  
生产单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量：3500ml  
代表数量：—  
收样日期：2025-05-06  
检测日期：2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果：

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
锌 (mg/L)	≤1.0	<0.05	铜 (mg/L)	≤1.0	<0.2
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.0005	铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	0.007
氰化物 (mg/L)	≤0.05	0.002	溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	114
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	亚硝酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.21
铝 (mg/L)	≤0.2	<0.008	二氧化氯 (mg/L)	0.02-0.8	0.16

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者：

复核者：

法定代表人 (或授权签字人)：

检验检测单位：



报告日期：2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检验/检测报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250149

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 末梢水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品状态及包装: 玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点: 城南新华书店

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检测类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
菌落总数(CFU/ml)	≤100	未检出	总大肠菌群(MPN/100ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100ml)	不得检出	未检出			

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

*Handwritten signature*

复核者:

*Handwritten signature*

法定代表人(或授权签字人): *Handwritten signature*

检验检测单位:


(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
卫生学评价报告



样品受理编号：SY20250149

QZCDC/QBG38-03

样品名称：末梢水

受检单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品包装及状态：玻璃瓶、塑料瓶、无菌袋、液体

采样地点：城南新华书店

生产日期/批号：

生产单位：广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格：--

样品数量：3500ml

检验类别：日常监测

代表数量：--

采样日期：2025-05-06

收样日期：2025-05-06

采样单位：全州县疾病预防控制中心

检验日期：2025-05-06 至 2025-05-30

刘萍  
章

### 评价依据

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

### 卫生评价：

以上所检项目的检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

（以下空白）

（本检测结果仅对此次受理样品负责）

评价者：

刘萍

复核者：

刘萍

法定代表人（或授权签字人）：

刘萍

检验检测单位：

（盖章）

检验检测专用章

报告日期：2025 年 05 月 30 日








QZCDC/QBG38-03

24 20 00 10 4093  
样品受理编号: SY20250144

全州县疾病预防控制中心

# 检验/检测报告

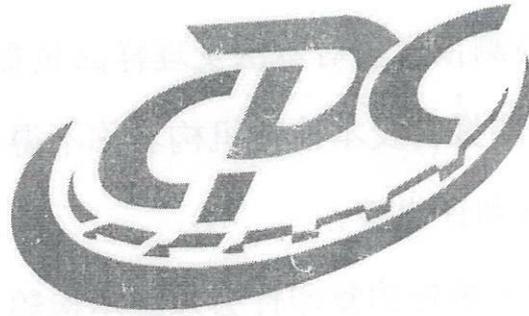

样品名称: 出厂水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

委托单位: \_\_\_\_\_

报告日期: 2025-05-30



# 检验检测机构说明

- 一、受（送）检单位对本检验检测结果如有异议，可在收到检验检测报告之日起十个工作日内以书面形式提出申诉，逾期不予受理。现场检验检测项目、样品保质期短及微生物项目不做复检。
- 二、本检验检测报告涂改、增删或未加盖本中心红色“全州县疾病预防控制中心检验检测报告专用章”无效。
- 三、本检验检测报告仅对本次受理样品负责。
- 四、本检验检测报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 五、本检验检测报告的复印件必须经本检验检测机构核对原件并盖章后才有效。

检验机构地址：广西壮族自治区全州县全州镇桂黄路氮肥厂路口

邮政编码：541500

传 真：0773-4815653

质量投诉电话：0773-4815653

全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



样品受理编号: SY20250144

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水  
样品状态及包装: 、  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心  
检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城中水厂  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
pH值	6.5-8.5	7.02	色度	≤15	5
臭和味	无异臭、异味	无	肉眼可见物	无	无
总硬度(mg/L)	≤450	87	氨(以N计)(mg/L)	≤0.5	0.02
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	6.81	氯化物(mg/L)	≤250	7.97
高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	≤3	0.44	硫酸盐(mg/L)	≤250	11.26
铁(mg/L)	≤0.3	<0.3	锰(mg/L)	≤0.1	<0.1
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.12	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025	浑浊度(NTU)	≤1	0.1
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	铜(mg/L)	≤1.0	<0.2

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

*Handwritten signature*

复核者:

*Handwritten signature*

法定代表人(或授权签字人):

*Handwritten signature*

检验检测单位:

(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



样品受理编号: SY20250144

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水  
样品状态及包装: 、  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城中水厂  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	0.007
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	109
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	0.20
铝(mg/L)	≤0.2	<0.008	二氧化氯(mg/L)	0.1-0.8	0.24

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人(或授权签字人):

检验检测单位:


(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
检 验 / 检 测 报 告



样品受理编号: SY20250144

QZCDC/QBG38-03

样品名称: 出厂水  
样品状态及包装: 、  
生产日期/批号:  
样品规格: --  
检测类别: 日常监测  
采样日期: 2025-05-06  
采样单位: 全州县疾病预防控制中心  
检测依据: GB/T 5750.4-2023 8.1、GB/T 5750.4-2023 4.1、GB/T 5750.4-2023 6.1、GB/T 5750.4-2023 7.1、GB/T 5750.4-2023 10.1、GB/T 5750.5-2023 11.1 11.4、GB/T 5750.5-2023 8.3、GB/T 5750.5-2023 5.2、GB/T 5750.7-2023 4.1、GB/T 5750.5-2023 4.2、GB/T 5750.6-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 6.1、GB/T 5750.5-2023 6.2、GB/T 5750.6-2023 9.1、GB/T 5750.6-2023 14.1、GB/T 5750.4-2023 5.1、GB/T 5750.6-2023 8.1、GB/T 5750.6-2023 7.1 7.2、GB/T 5750.6-2023 12.1、GB/T 5750.6-2023 13.1、GB/T 5750.5-2023 7.1 7.3、GB/T 5750.4-2023 11.1、GB/T 5750.6-2023 11.1、GB/T 5750.10-2023 20.2、GB/T 5750.6-2023 4.1 4.2、GB/T 5750.12-2023 4.1、GB/T 5750.12-2023 5.1、GB/T 5750.12-2023 7.1、GB/T 5750.11-2023 8.4

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
采样地点: 城中水厂  
生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司  
样品数量: 3500ml  
代表数量: --  
收样日期: 2025-05-06  
检测日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

检测项目及结果:

检测项目	标准值	检测结果	检测项目	标准值	检测结果
菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出	总大肠菌群 (MPN/100ml)	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)	不得检出	未检出			

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

检测者:

复核者:

法定代表人 (或授权签字人):

检验检测单位:

(盖章)



报告日期: 2025 年 05 月 30 日



全州县疾病预防控制中心  
卫生学评价报告



24 20 00 10 4093

样品受理编号: SY20250144

QZCDC/QBG38-0

样品名称: 出厂水

受检单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品包装及状态:

采样地点: 城中水厂

生产日期/批号:

生产单位: 广西水利电业集团全州县供水有限公司

样品规格: --

样品数量: 3500ml

检验类别: 日常监测

代表数量: --

采样日期: 2025-05-06

收样日期: 2025-05-06

采样单位: 全州县疾病预防控制中心

检验日期: 2025-05-06 至 2025-05-30

评价依据

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

卫生评价:

以上所检项目的检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

(以下空白)

(本检测结果仅对此次受理样品负责)

评价者:

刘萍

复核者:

任勇峰

法定代表人(或授权签字人):

肖艳凤

检验检测单位:

(盖章)

报告日期: 2025 年 05 月 30 日



